
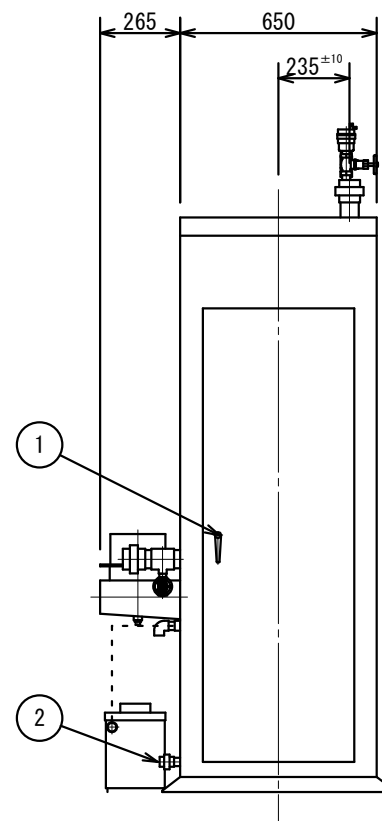
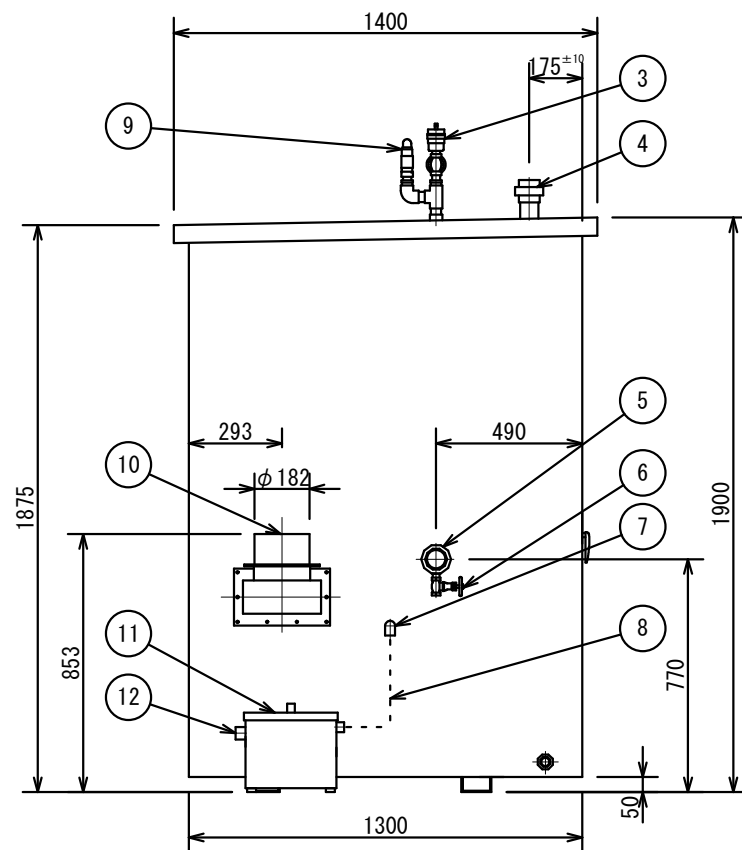


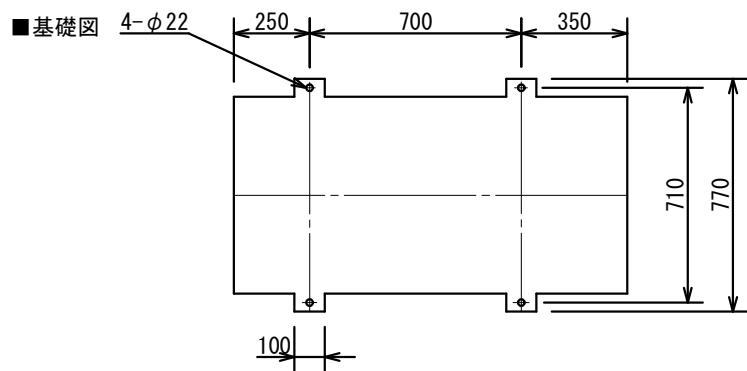

■性能表

定格入力	110.2kW (94800kcal/h)
定格出力	116.3kW (100000kcal/h)
ボイラ効率	105.4%
連続出湯量	2857 l /h (35℃上昇時)
伝熱面積	2.9㎡
最高使用圧力	196kPa (2.0Kgf/cm ²)
電源	単相100V 0.6kW
重量	550kg
ボイラ区分	簡易ボイラ

注：

- ☆給湯配管は必ず循環を取って下さい。
- ☆ボイラー運転中は循環ポンプの運転を止めない様な結線を組んで下さい。尚、ポンプの容量については当社にご相談下さい。
- ☆電気容量は常用値を表しています。電気容量は2倍以上取って下さい。
- ☆定格入力は真発熱量で表示してあります。
- ☆銅配管の場合はご相談下さい。

品番 ITEM	品名 DESCRIPTION	備考
12	ドレン水排水口	25A
11	ドレン中和槽	
10	排気口	
9	安全弁	20A ◇
8	フレキシューブ	
7	本体ドレン排水口	
6	排水口	15A
5	給水口	50A
4	出湯口	50A
3	自動エア抜き弁	
2	ガス接続口	20A (13A)
1	ドアハンドル	

TITLE
高効率全熱温水ボイラ
HRH-10


ANGLEFORM	縮尺SCALE	図番
	1/25	B-4-1849
		DWG NO.

細山熱器株式会社

☆ボイラ設置場所についてのお願い☆


ボイラを設置する床面は、必ず防水施工または防水パンを設置し床排水を取って下さい。
(ボイラ本体及び接続管の老朽化により漏水する可能性がありますので
防水施工と床排水をつけ事故を防いで下さい。)

◇訂正			E. K	2000 02/22
承	作	成	承	認
			E. K	1995 09/19
認	No.	DESCRIPTION	APPROVED	CHECKED
				OR REVISED
				DATE

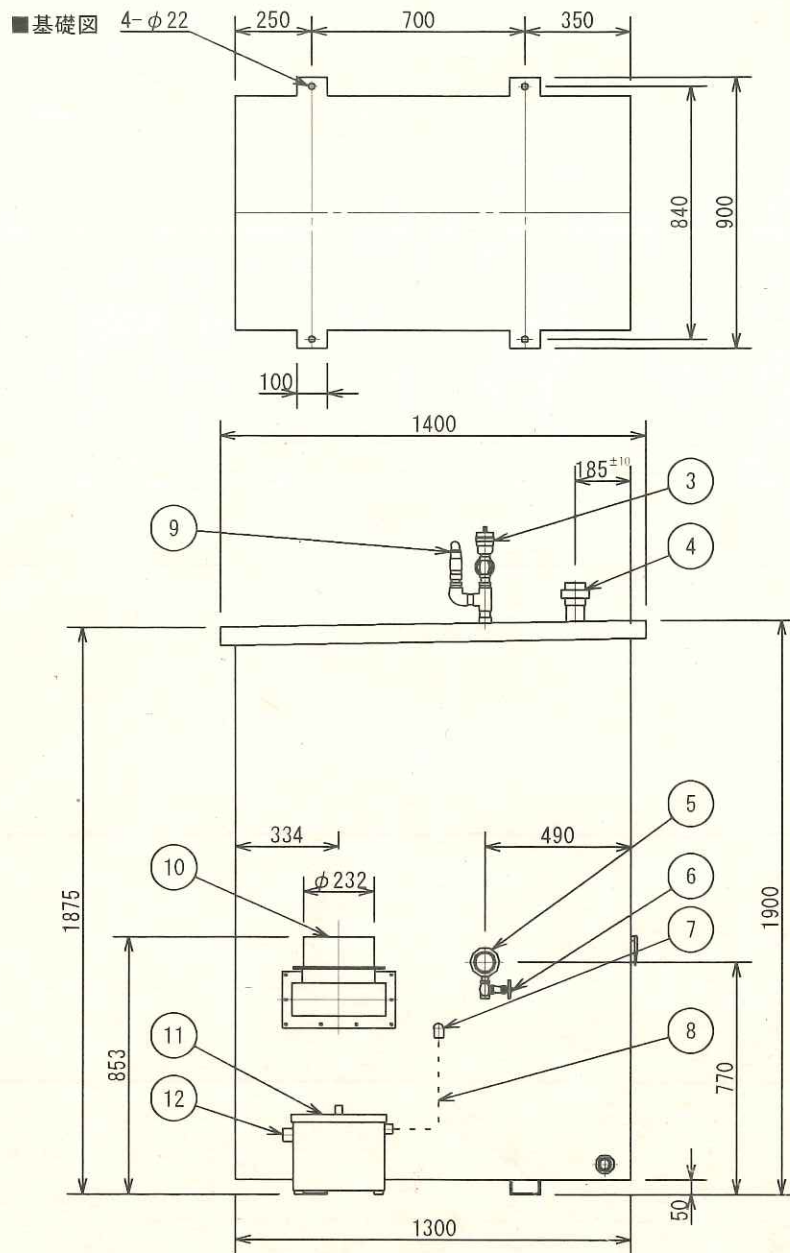

☆ボイラ設置場所についての御願ひ☆

ボイラを設置する床面は、必ず防水施工または防水パンを設置し床排水を取って下さい。
(ボイラ本体及び接続管の老朽化により漏水する可能性がありますので
防水施工と床排水をつけ事故を防いで下さい。)

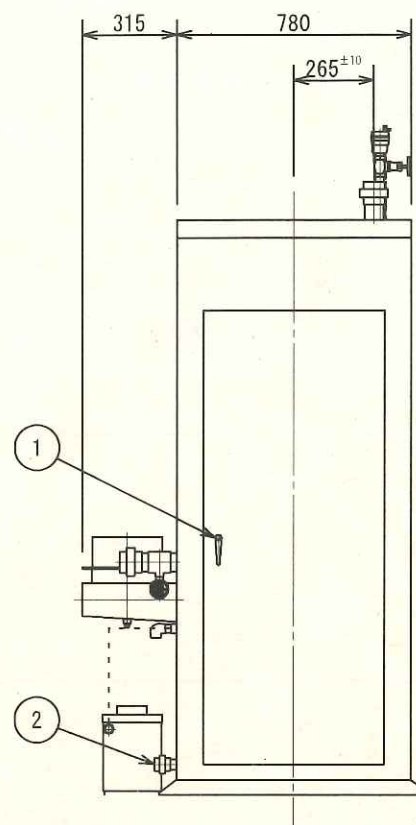

■性能表

定格入力	165.3kW (142200kcal/h)
定格出力	174.4kW (150000kcal/h)
ボイラ効率	105.4%
連続出湯量	4285 l/h (35℃上昇時)
伝熱面積	4.0㎡
最高使用圧力	196kPa (2.0Kgf/cm ²)
電源	単相100V 0.7kW
重量	700kg
ボイラ区分	簡易ボイラ


注:

- ☆給湯配管は必ず循環を取って下さい。
- ☆ボイラー運転中は循環ポンプの運転を止めない様な結線を組んで下さい。尚、ポンプの容量については当社にご相談下さい。
- ☆電気容量は常用値を表しています。電気容量は2倍以上取って下さい。
- ☆定格入力とは真発熱量で表示してあります。
- ☆銅配管の場合はご相談下さい。

品番 ITEM	品 名 DESCRIPTION	備 考
12	ドレン水排水口	25A
11	ドレン中和槽	
10	排気口	
9	安全弁	20A ◇
8	フレキチューブ	
7	本体ドレン排水口	
6	排水口	15A
5	給水口	50A
4	出湯口	50A
3	自動エア抜き弁	
2	ガス接続口	25A (13A)
1	ドアハンドル	


高効率全熱温水ボイラ HRH-15			
ANGLE FORM	縮尺/SCALE	図番	
	1/25	B-4-1850	
Dwg. No.			
細山熱器株式会社			

訂正		E.K	2000 02/20
承 作 成 承 認		E.K	1995 09/19
認 査	DESCRIPTION	APPROVED	CHECKED
		DRAWING	OR REVISION
			DATE

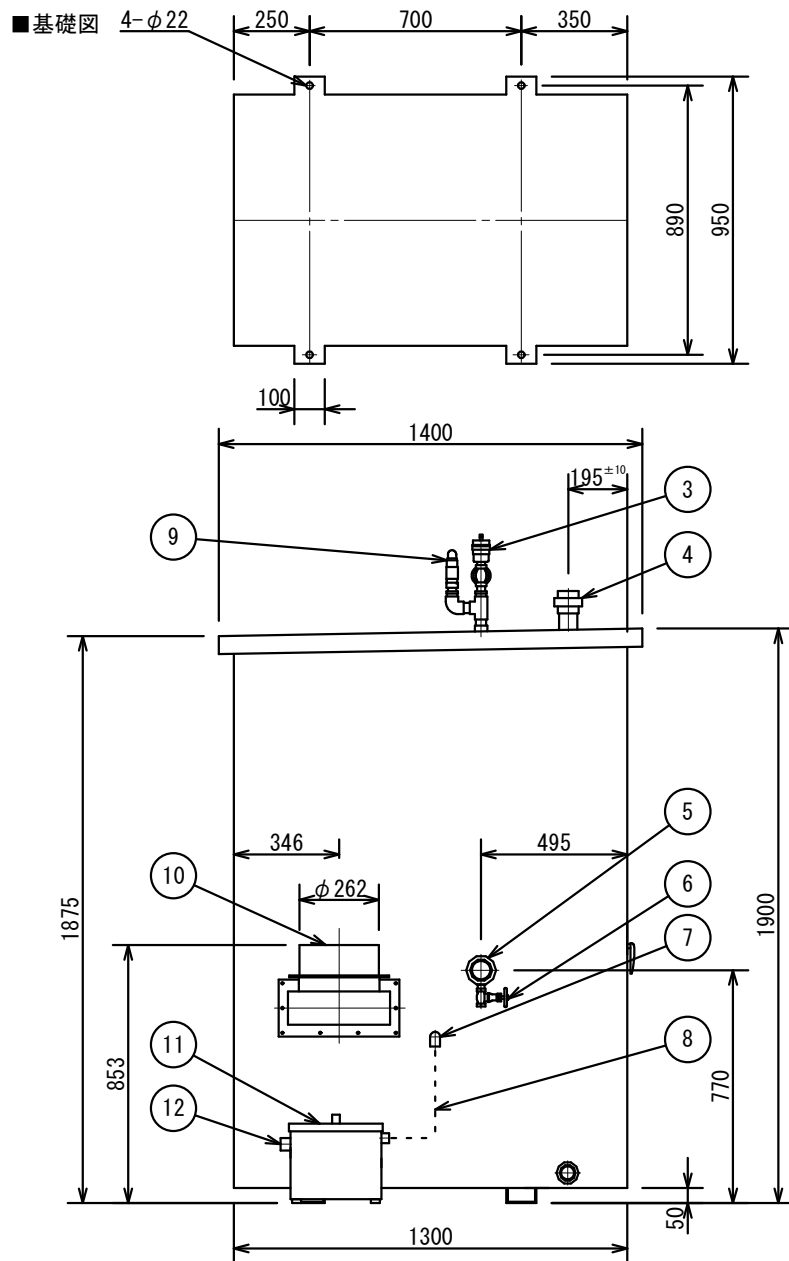

☆ボイラ設置場所についてのお願い☆

ボイラを設置する床面は、必ず防水施工または防水パンを設置し床排水を取って下さい。
(ボイラ本体及び接続管の老朽化により漏水する可能性がありますので
防水施工と床排水をつけ事故を防いで下さい。)

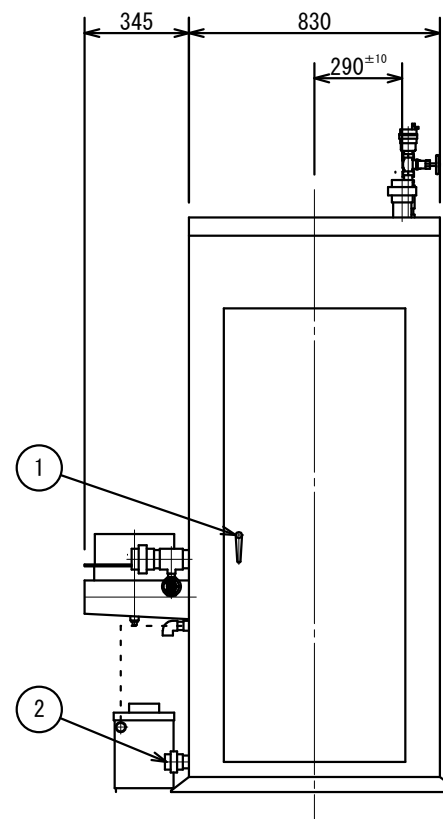

■性能表

定格入力	220.4kW (189600kcal/h)
定格出力	232.6kW (200000kcal/h)
ボイラ効率	105.4%
連続出湯量	5714ℓ/h (35℃上昇時)
伝熱面積	4.9㎡
最高使用圧力	196kPa (2.0Kgf/cm ²)
電源	三相200V 0.7kW
重量	850kg
ボイラ区分	簡易ボイラ

注：

- ☆給湯配管は必ず循環を取って下さい。
- ☆ボイラ運転中は循環ポンプの運転を止めない様な結線を組んで下さい。尚、ポンプの容量については当社にご相談下さい。
- ☆電気容量は常用値を表しています。電気容量は2倍以上取って下さい。
- ☆定格入力は真発熱量で表示してあります。
- ☆銅配管の場合はご相談下さい。

品番 ITEM	品 名 DESCRIPTION	備 考
12	ドレン水排水口	25A
11	ドレン中和槽	
10	排気口	
9	安全弁	20A ◇
8	フレキチューブ	
7	本体ドレン排水口	
6	排水口	15A
5	給水口	50A
4	出湯口	50A
3	自動エア抜き弁	
2	ガス接続口	32A (13A)
1	ドアハンドル	

高効率全熱温水ボイラ
HRH-20

	訂正			E. K	2000 02/2
承	作成承認			E. K	1995 09/1
認	No.	DESCRIPTION	APPROVED	CHECKED	DRAWING DATE

ANGLE FORM	縮尺 SCALE	図番
	1/25	B-4-1838
		DWG NO.

細山熱器株式会社