
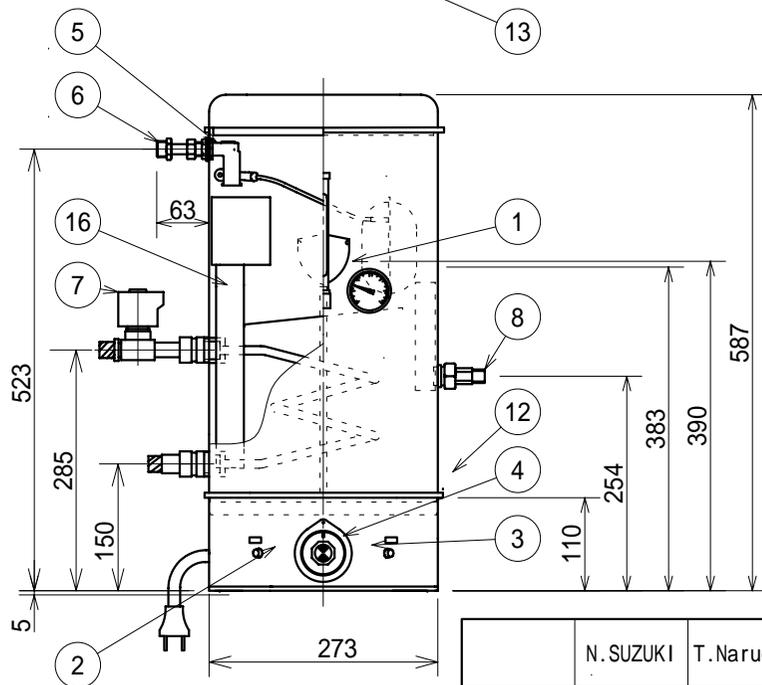
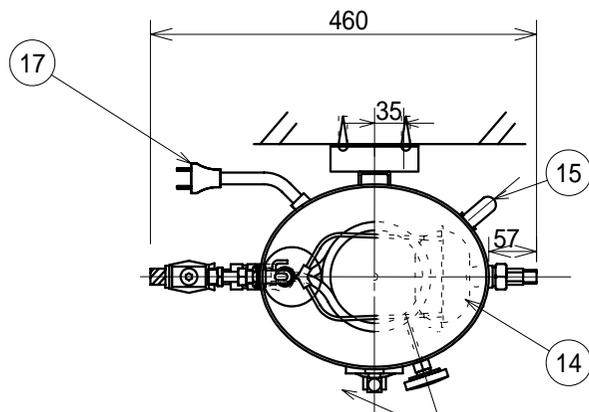


取付プレート

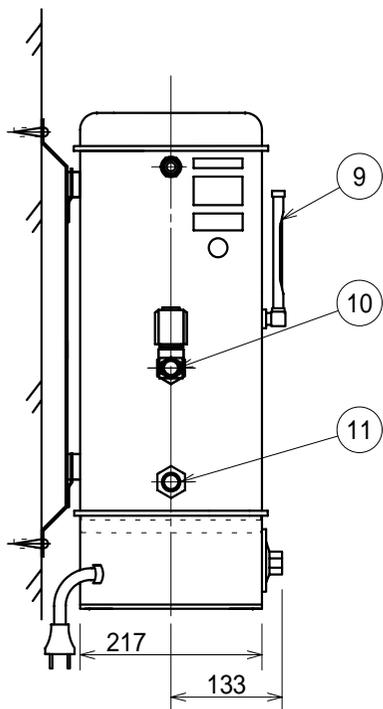

注意事項：蒸気供給圧力は196KPa  
(2kgf/cm<sup>2</sup>)以下にして下さい。

蒸気出口にスチームトラップを取り付け  
その手前にドレン抜きバルブを設けて下さい。


蒸気入口には必ずストレーナ -  
(100メッシュ)を取り付けて下さい。

|    |             |         |
|----|-------------|---------|
| 17 | 電源コード       | 標準1.5m  |
| 16 | 水受管         |         |
| 15 | オーバーフロー管    | 19.05   |
| 14 | ボールタップ玉     |         |
| 13 | 丸型温度計       |         |
| 12 | 排水口         |         |
| 11 | 蒸気出接続口      | R1/2    |
| 10 | 蒸気入接続口      | R1/2    |
| 9  | 水位計         |         |
| 8  | 出湯口         | 15A     |
| 7  | 電磁弁         |         |
| 6  | 給水金具        | R1/2    |
| 5  | ボールタップ元     |         |
| 4  | 温調ダイヤル      |         |
| 3  | 作動ランプ       |         |
| 2  | 電源ランプ       |         |
| 1  | 混合湯用出湯口(背面) | G1/2メネジ |
| 番号 | 名称          | 備考      |


|          |      |                |               |
|----------|------|----------------|---------------|
| TITLE    |      | 蒸気湯沸器(壁掛型)     |               |
|          |      | HDS-特号(壁掛型)左給水 |               |
| ANGLE    | FORM | SCALE          | 図番 F1Y-3118   |
| 3角法      |      |                | 仕様書番号 HDS-特-1 |
| APPROVED |      |                |               |
| CHECKED  |      |                |               |
| DRAWING  |      |                |               |
| DATE     |      |                |               |

|          |          |           |       |
|----------|----------|-----------|-------|
|          | N.SUZUKI | T.Naruoka | 2013  |
|          |          |           | 09.21 |
| APPROVED | CHECKED  | DRAWING   | DATE  |

細山熱器株式会社

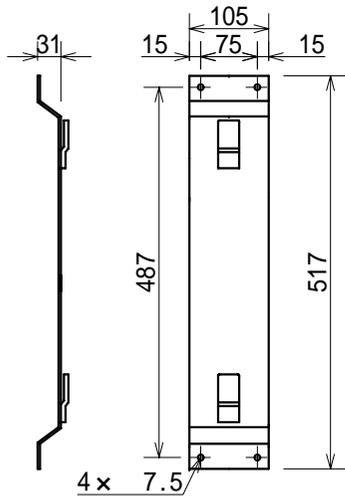



取付プレート

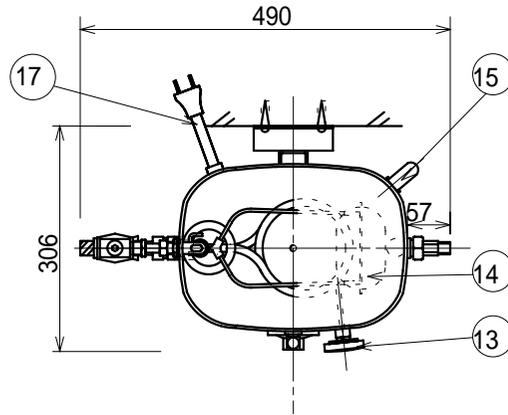

注意事項：蒸気供給圧力は196KPa  
(2kgf/cm<sup>2</sup>)以下にしてください。

蒸気出口にスチームトラップを取り付け  
その手前にドレン抜きバルブを設けて下さい。

蒸気入口には必ずストレーナ -  
(100メッシュ)を取り付けて下さい。

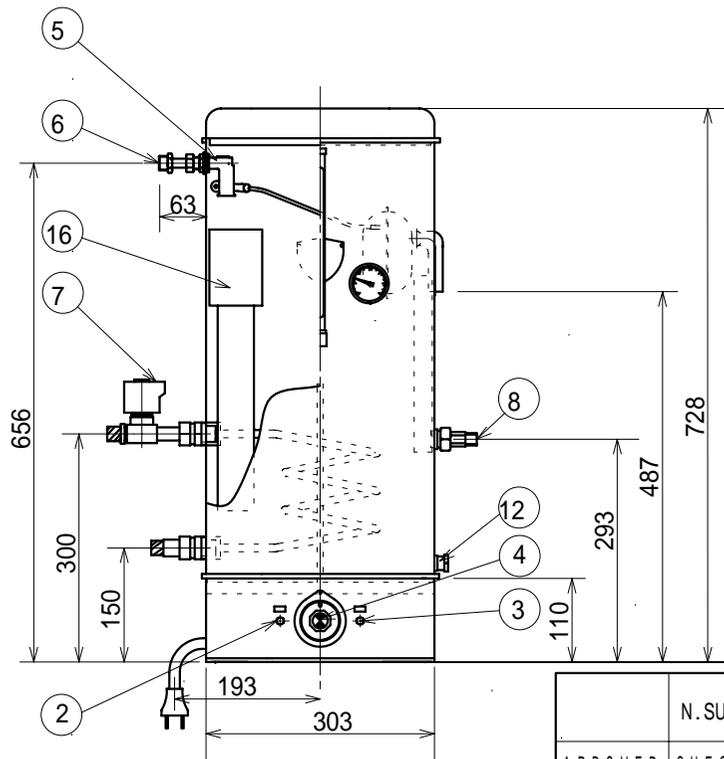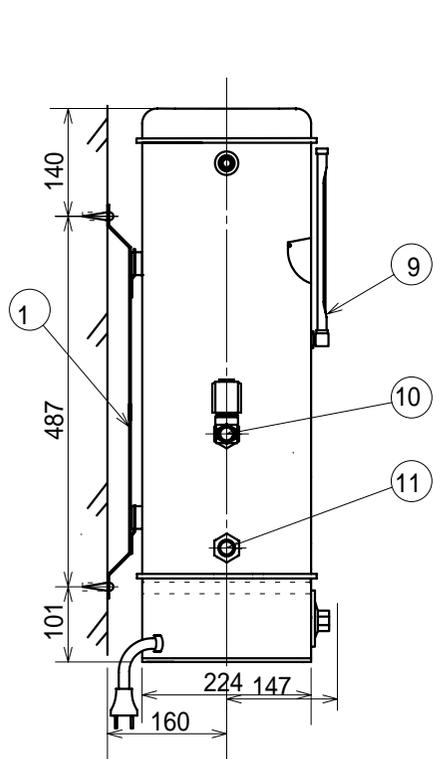


| 17 | 電源コード    | 標準1.5m  |
|----|----------|---------|
| 16 | 水受管      |         |
| 15 | オーバーフロー管 | 19.05   |
| 14 | ボールタップ玉  |         |
| 13 | 丸型温度計    |         |
| 12 | 排水口      |         |
| 11 | 蒸気出接続口   | R 1 / 2 |
| 10 | 蒸気入接続口   | R 1 / 2 |
| 9  | 水位計      |         |
| 8  | 出湯口      | 15 A    |
| 7  | 電磁弁      |         |
| 6  | 給水金具     | R 1 / 2 |
| 5  | ボールタップ元  |         |
| 4  | 温調ダイヤル   |         |
| 3  | 作動ランプ    |         |
| 2  | 電源ランプ    |         |
| 1  | 取付プレート   |         |
| 番号 | 名称       | 備考      |


|                 |               |
|-----------------|---------------|
| TITLE 蒸気湯沸器     |               |
| HDS - 1号 (壁掛型)  |               |
| ANGLEFORM SCALE | 図番 F1Y-3119   |
| 3角法             | 仕様書番号 HDS-1-1 |

|          |           |            |       |
|----------|-----------|------------|-------|
|          | N. SUZUKI | T. Naruoka | 2013  |
|          |           |            | 09.21 |
| APPROVED | CHECKED   | DRAWING    | DATE  |

細山熱器株式会社


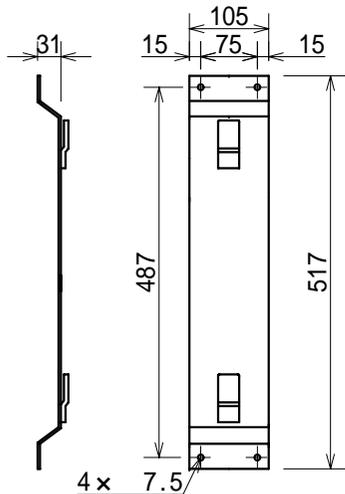


取付プレート

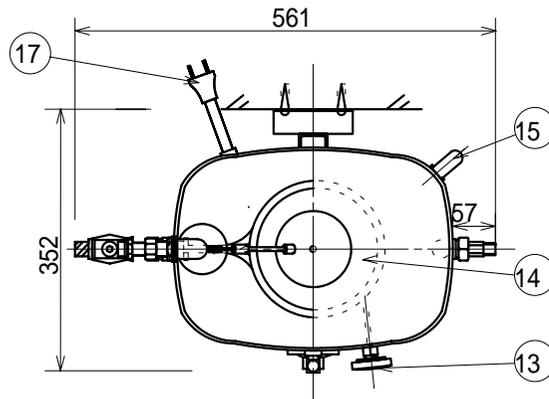

注意事項：蒸気供給圧力は196KPa  
(2kgf/cm<sup>2</sup>)以下にして下さい。

蒸気出口にスチームトラップを取り付け  
その手前にドレン抜きバルブを設けて下さい。  
蒸気入口には必ずストレーナ -  
(100メッシュ)を取り付けて下さい。

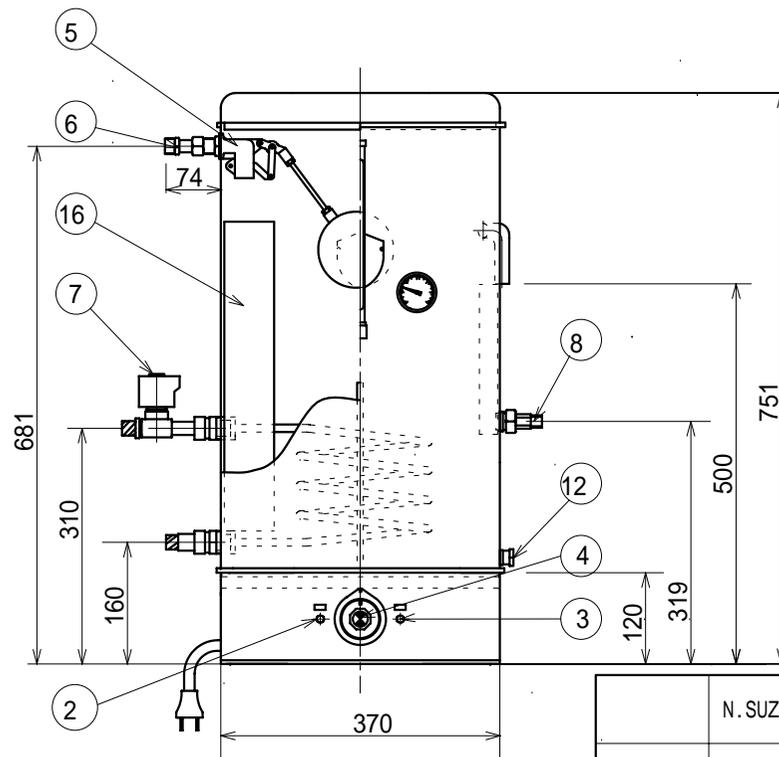
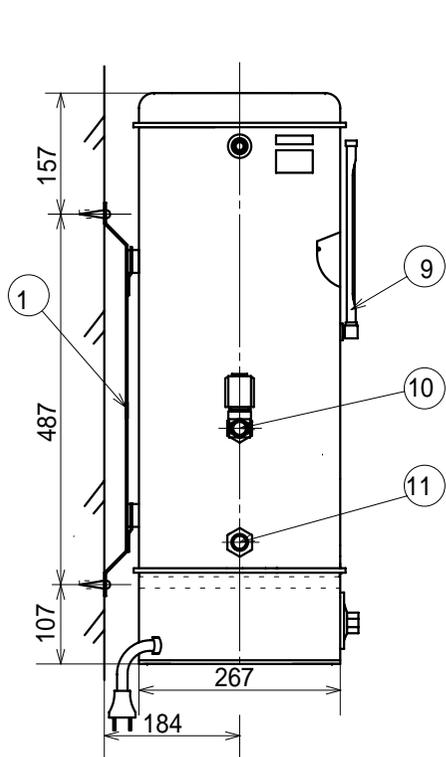


|    |          |         |
|----|----------|---------|
| 17 | 電源コード    | 標準1.5m  |
| 16 | 水受管      |         |
| 15 | オーバーフロー管 | 19.05   |
| 14 | ボールタップ玉  |         |
| 13 | 丸型温度計    |         |
| 12 | 排水口      |         |
| 11 | 蒸気出接続口   | R 1 / 2 |
| 10 | 蒸気入接続口   | R 1 / 2 |
| 9  | 水位計      |         |
| 8  | 出湯口      | 15A     |
| 7  | 電磁弁      |         |
| 6  | 給水金具     | R 1 / 2 |
| 5  | ボールタップ元  |         |
| 4  | 温調ダイヤル   |         |
| 3  | 作動ランプ    |         |
| 2  | 電源ランプ    |         |
| 1  | 取付プレート   |         |
| 番号 | 名称       | 備考      |



|                 |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| TITLE 蒸気湯沸器     |               |  |
| HDS-2号(壁掛型)     |               |  |
| ANGLEFORM SCALE | 図番 F1Y-3120   |  |
| 3角法             | 仕様書番号 HDS-2-1 |  |

|          |           |            |       |
|----------|-----------|------------|-------|
|          | N. SUZUKI | T. Naruoka | 2013  |
|          |           |            | 09.21 |
| APPROVED | CHECKED   | DRAWING    | DATE  |

細山熱器株式会社

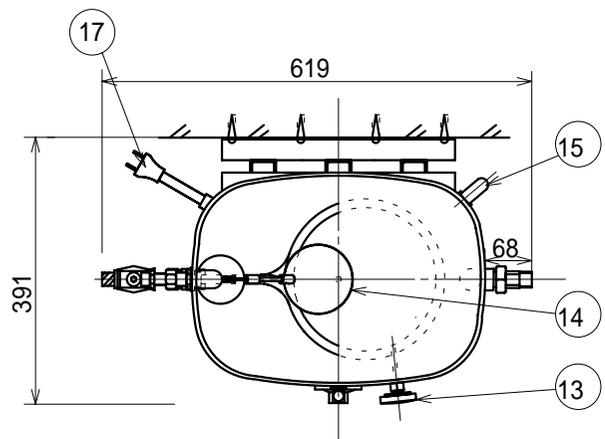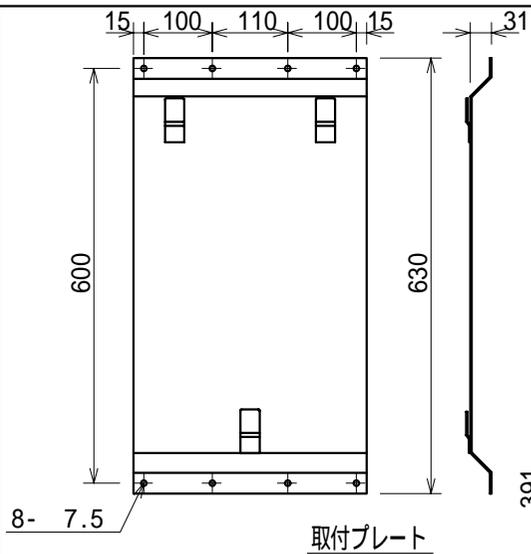

注意事項：蒸気供給圧力は196KPa  
 (2kgf/cm<sup>2</sup>)以下にしてください。  
 蒸気出口にスチームトラップを取り付け  
 その手前にドレン抜きバルブを設けて下さい。  
 蒸気入口には必ずストレーナ -  
 (100メッシュ)を取り付けて下さい。



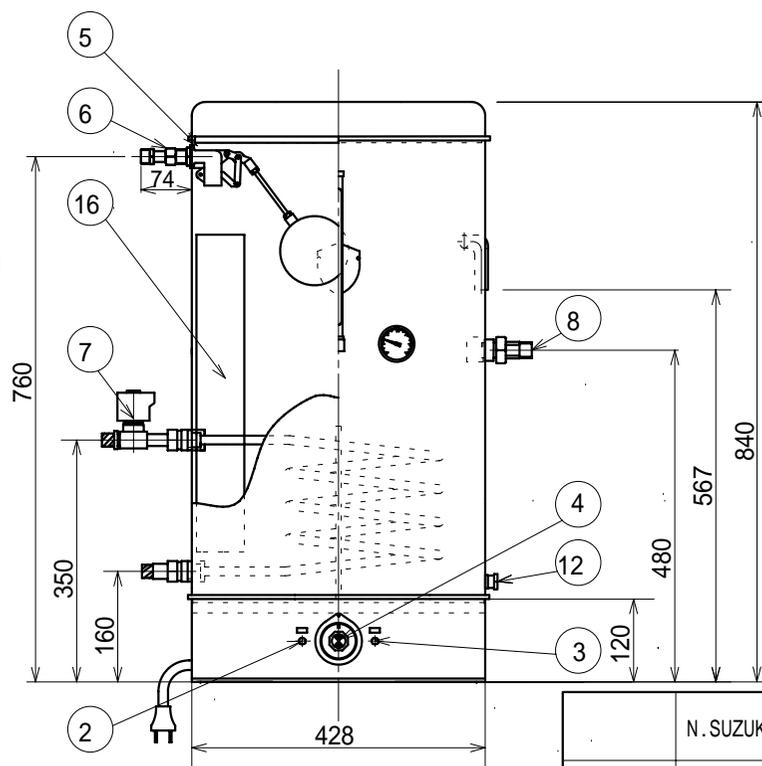
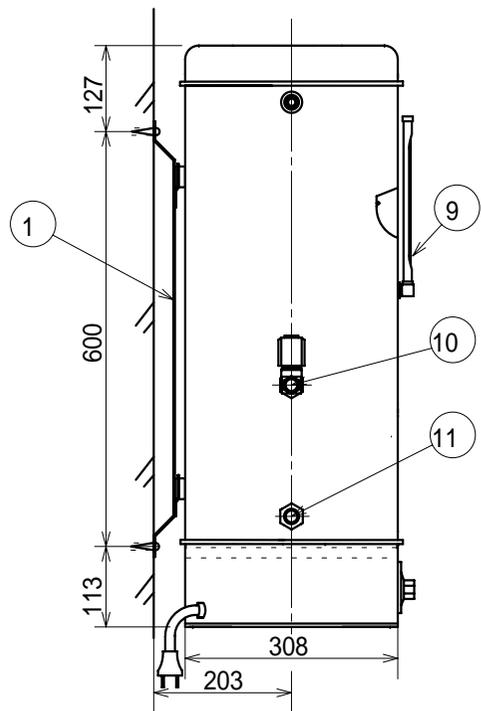


| 17 | 電源コード    | 標準1.5m  |
|----|----------|---------|
| 16 | 水受管      |         |
| 15 | オーバーフロー管 | 19.05   |
| 14 | ボールタップ玉  |         |
| 13 | 丸型温度計    |         |
| 12 | 排水口      |         |
| 11 | 蒸気出接続口   | R 1 / 2 |
| 10 | 蒸気入接続口   | R 1 / 2 |
| 9  | 水位計      |         |
| 8  | 出湯口      | 20A     |
| 7  | 電磁弁      |         |
| 6  | 給水金具     | R 1 / 2 |
| 5  | ボールタップ元  |         |
| 4  | 温調ダイヤル   |         |
| 3  | 作動ランプ    |         |
| 2  | 電源ランプ    |         |
| 1  | 取付プレート   |         |
| 番号 | 名称       | 備考      |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| TITLE 蒸気湯沸器     |               |
| HDS-3号(壁掛型)     |               |
| ANGLEFORM SCALE | 図番 F1Y-3121   |
| 3角法             | 仕様書番号 HDS-3-1 |

|          |          |           |       |
|----------|----------|-----------|-------|
|          | N.SUZUKI | T.Naruoka | 2013  |
|          |          |           | 09.21 |
| APPROVED | CHECKED  | DRAWING   | DATE  |

細山熱器株式会社

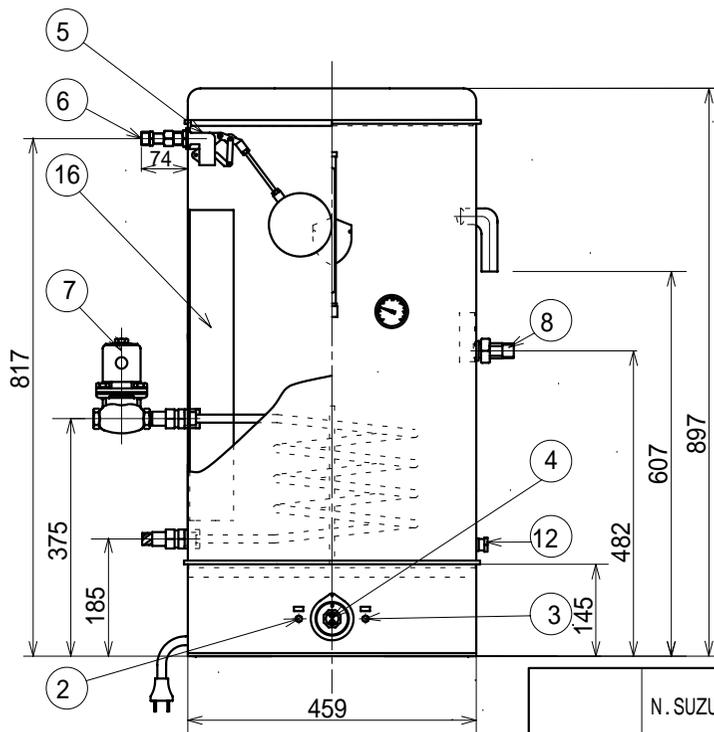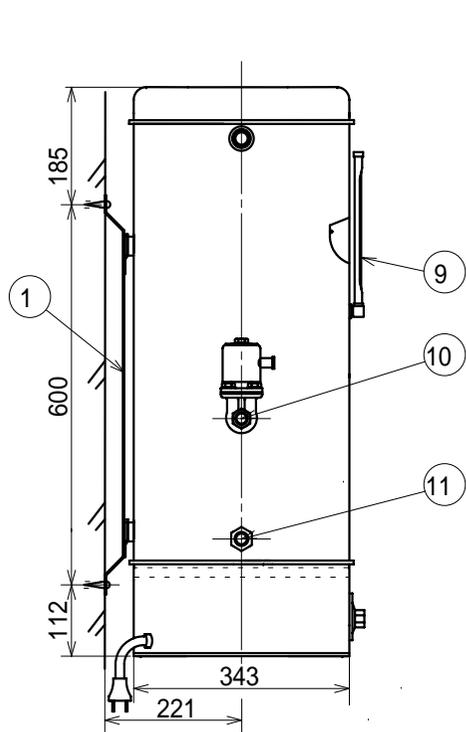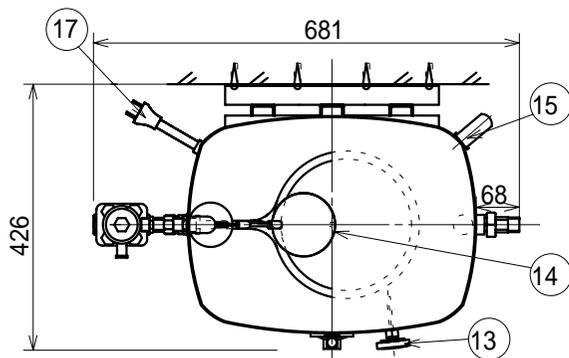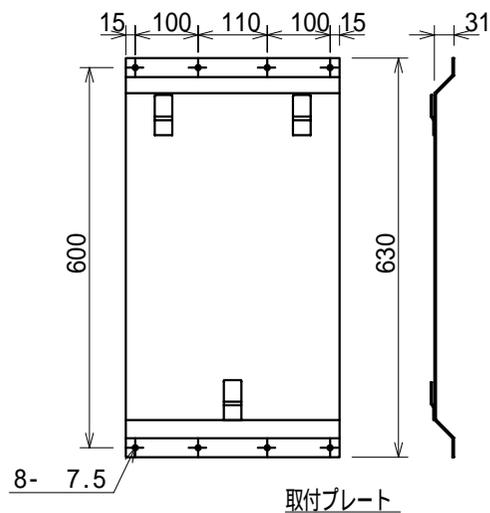

注意事項：蒸気供給圧力は196KPa

(2kgf/cm<sup>2</sup>)以下にしてください。

蒸気出口にスチームトラップを取り付け  
その手前にドレン抜きバルブを設けて下さい。





蒸気入口には必ずストレーナ -  
(100メッシュ)を取り付けて下さい。

|    |          |         |
|----|----------|---------|
| 17 | 電源コード    | 標準1.5m  |
| 16 | 水受管      |         |
| 15 | オーバーフロー管 | 19.05   |
| 14 | ボールタップ玉  |         |
| 13 | 丸型温度計    |         |
| 12 | 排水口      |         |
| 11 | 蒸気出接続口   | R 1 / 2 |
| 10 | 蒸気入接続口   | R 1 / 2 |
| 9  | 水位計      |         |
| 8  | 出湯口      | 20A     |
| 7  | 電磁弁      |         |
| 6  | 給水金具     | R 1 / 2 |
| 5  | ボールタップ元  |         |
| 4  | 温調ダイヤル   |         |
| 3  | 作動ランプ    |         |
| 2  | 電源ランプ    |         |
| 1  | 取付プレート   |         |
| 番号 | 名称       | 備考      |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| TITLE 蒸気湯沸器      |               |
| HDS-4号(壁掛型)      |               |
| ANGLE FORM SCALE | 図番 F1Y-3122   |
| 3角法              | 仕様書番号 HDS-4-1 |

|          |           |            |       |
|----------|-----------|------------|-------|
|          | N. SUZUKI | T. Naruoka | 2013  |
|          |           |            | 09.21 |
| APPROVED | CHECKED   | DRAWING    | DATE  |

細山熱器株式会社

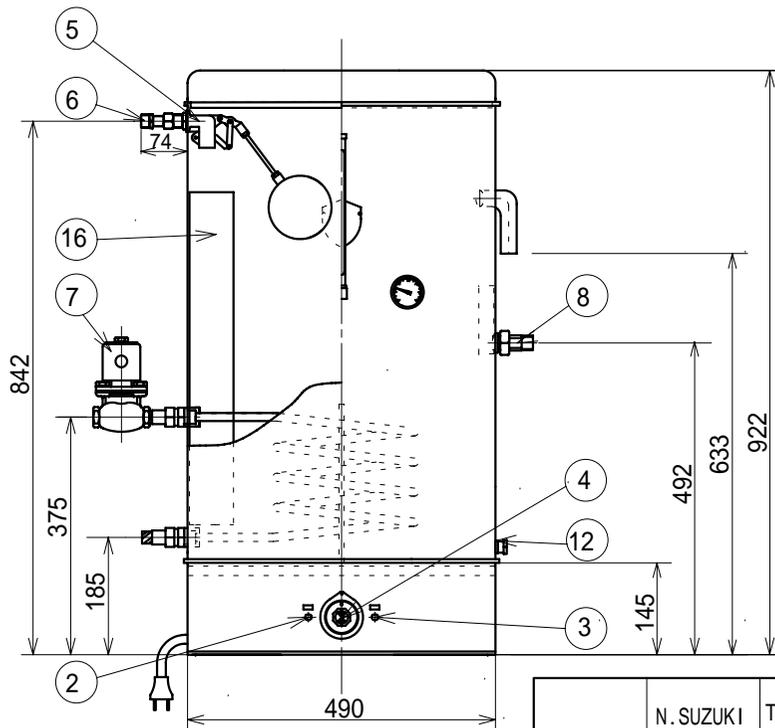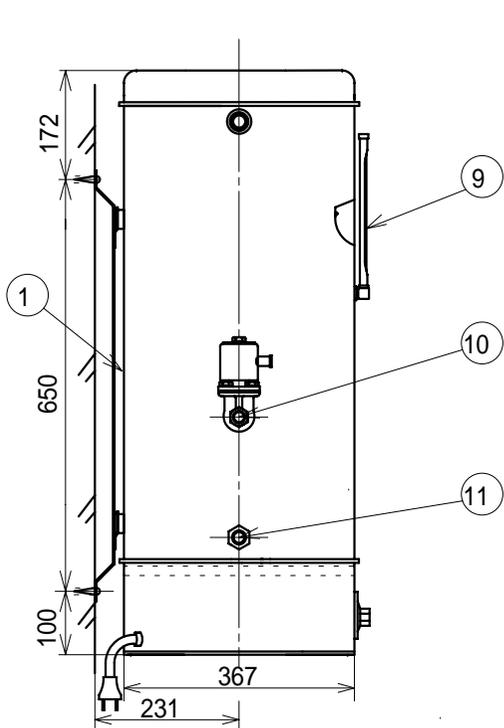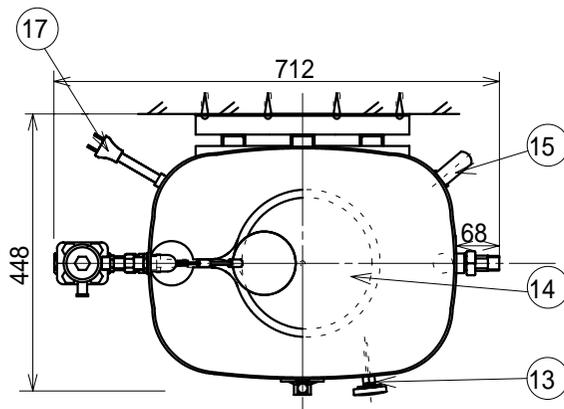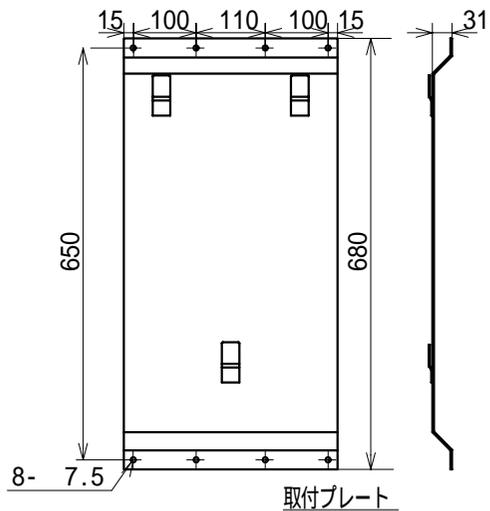

注意事項：蒸気供給圧力は196KPa  
(2kgf/cm<sup>2</sup>)以下にしてください。





蒸気出口にスチームトラップを取り付け  
その手前にドレン抜きバルブを設けて下さい。  
蒸気入口には必ずストレーナ -  
(100メッシュ)を取り付けて下さい。

| 17 | 電源コード    | 標準 1.5m |
|----|----------|---------|
| 16 | 水受管      |         |
| 15 | オーバーフロー管 | 19.05   |
| 14 | ボールタップ玉  |         |
| 13 | 丸型温度計    |         |
| 12 | 排水口      |         |
| 11 | 蒸気出接続口   | R 1 / 2 |
| 10 | 蒸気入接続口   | R 1 / 2 |
| 9  | 水位計      |         |
| 8  | 出湯口      | 20A     |
| 7  | 電磁弁      |         |
| 6  | 給水金具     | R 1 / 2 |
| 5  | ボールタップ元  |         |
| 4  | 温調ダイヤル   |         |
| 3  | 作動ランプ    |         |
| 2  | 電源ランプ    |         |
| 1  | 取付プレート   |         |
| 番号 | 名称       | 備考      |

|       |      |             |
|-------|------|-------------|
| TITLE |      | 蒸気湯沸器       |
|       |      | HDS-5号(壁掛型) |
| ANGLE | FORM | SCALE       |
| 3角法   |      |             |
| 図番    |      | F1Y-3123    |
| 仕様書番号 |      | HDS-5-1     |

|          |           |            |       |
|----------|-----------|------------|-------|
|          | N. SUZUKI | T. Naruoka | 2013  |
|          |           |            | 09.21 |
| APPROVED | CHECKED   | DRAWING    | DATE  |

細山熱器株式会社

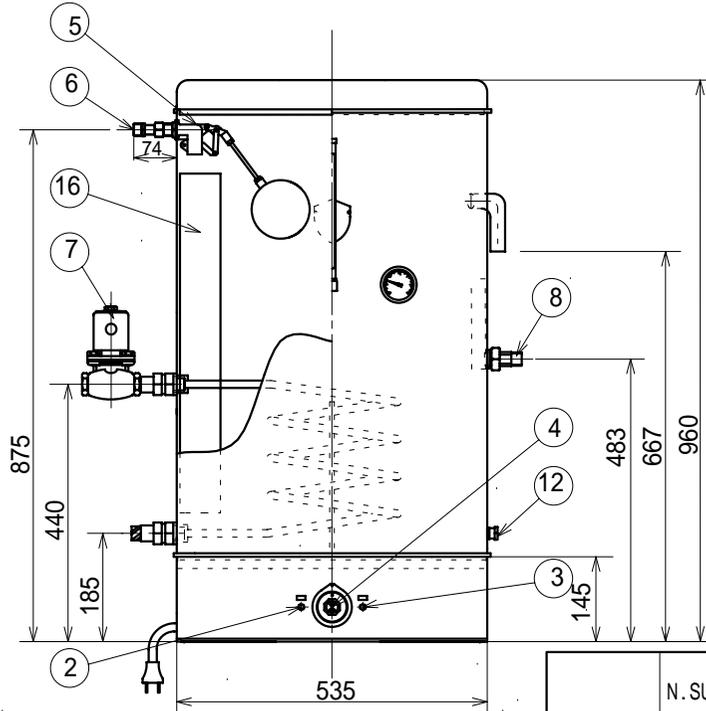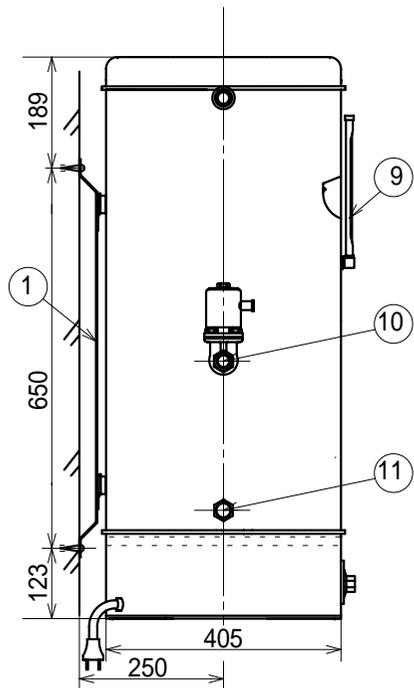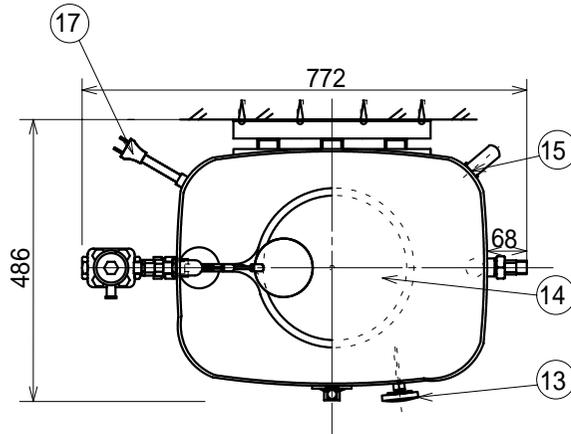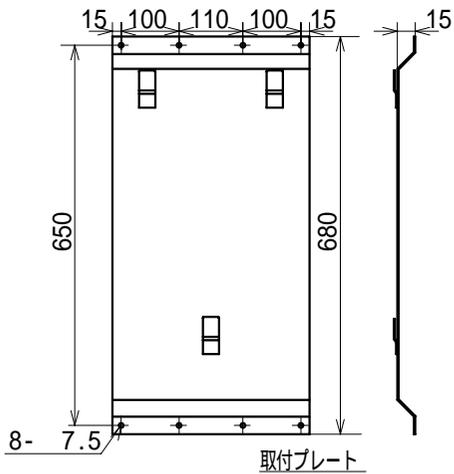

注意事項：蒸気供給圧力は196KPa

(2kgf/cm<sup>2</sup>)以下にして下さい。

蒸気出口にスチームトラップを取り付け

その手前にドレン抜きバルブを設けて下さい。

蒸気入口には必ずストレーナ -

(100メッシュ)を取り付けて下さい。

| 17 | 電源コード    | 標準1.5m |
|----|----------|--------|
| 16 | 水受管      |        |
| 15 | オーバーフロー管 | 19.05  |
| 14 | ボールタップ玉  |        |
| 13 | 丸型温度計    |        |
| 12 | 排水口      |        |
| 11 | 蒸気出接続口   | R3/4   |
| 10 | 蒸気入接続口   | R3/4   |
| 9  | 水位計      |        |
| 8  | 出湯口      | 20A    |
| 7  | 電磁弁      |        |
| 6  | 給水金具     | R1/2   |
| 5  | ボールタップ元  |        |
| 4  | 温調ダイヤル   |        |
| 3  | 作動ランプ    |        |
| 2  | 電源ランプ    |        |
| 1  | 取付プレート   |        |
| 番号 | 名称       | 備考     |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| TITLE 蒸気湯沸器     |               |
| HDS-7号(壁掛型)     |               |
| ANGLEFORM SCALE | 図番 F1Y-3124   |
| 3角法             | 仕様書番号 HDS-7-1 |

|          |           |            |       |
|----------|-----------|------------|-------|
|          | N. SUZUKI | T. Naruoka | 2013  |
|          |           |            | 09.21 |
| APPROVED | CHECKED   | DRAWING    | DATE  |

細山熱器株式会社