
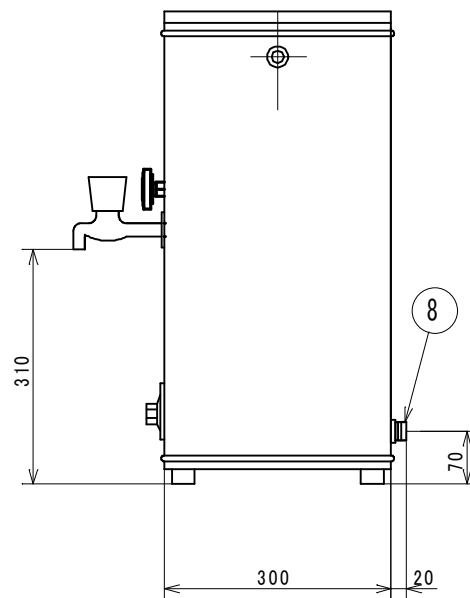
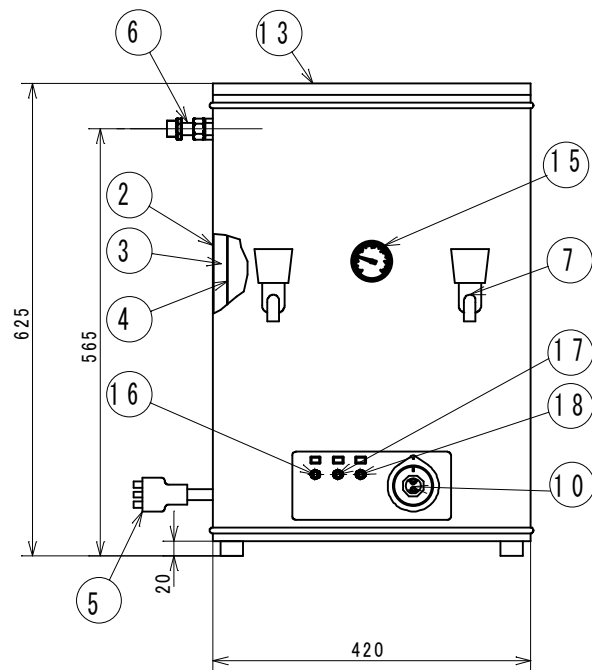


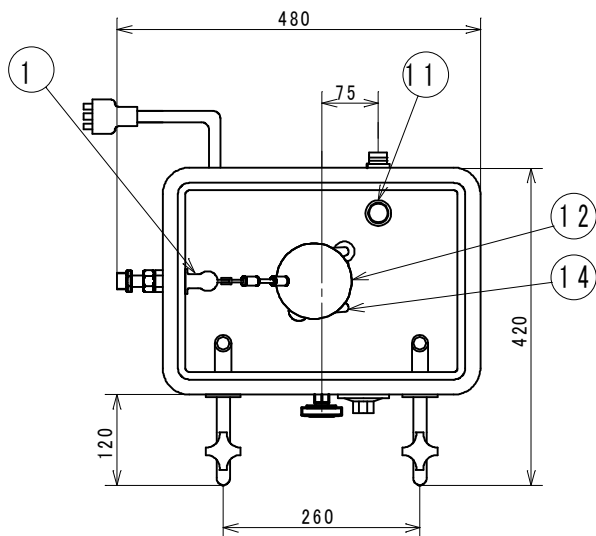



- 注1: 給水圧力は50kPa～300kPaの範囲でご使用下さい。
 注2: 給水接続口は、左又は右に組み替え出来るようになっています。
 注3: 給水・給湯配管は熱くなりますので、塩ビ管等の配管を避けて耐熱性のものをご使用して下さい。
 注4: オーバーフロー管の接続配管は必ず下り配管にして下さい。
 注5: オーバーフロー管の接続は取り外しのできるユニオン等でおこなって下さい。

18	水位ランプ	
17	作動ランプ	
16	電源ランプ	
15	温度計	
14	ヒーター	SUS-316L
13	ふた	
12	フロート	SUS-316
11	オーバーフロー管	SUS-316
10	温調ダイヤル	
9		
8	オーバーフロー管兼排水口	G 3 / 4
7	熱湯湯栓	2ヶ
6	給水口	R 1 / 2
5	電源コード	標準 1.5m
4	内胴	SUS-316
3	保温材	グラスウール24K 25mm
2	外胴	SUS-430
1	ボールタップ本体	CAC406
番号	名 称	備 考

T I T L E 電気湯沸器		
DEN-30M (置台型)		
ANG L E F O R M	SCALE	図 番 F1Y-3116
3角法		
細山熱器株式会社		

貯湯量	27リットル	給水接続	R 1 / 2	差込プラグ	250V20A		N. SUZUKI	K. Y	2013 9.21
消費電力	単相 200V 3.0kW						APPROVED	CHECKED	DATE
本体重量	14kg								

注1: 給水圧力は50kPa～300kPaの範囲でご使用下さい。
 注2: 給水接続口は、左又は右に組み替え出来るようになっています。
 注3: 給水・給湯配管は熱くなりますので、塩ビ管等の配管を避けて耐熱性のものをご使用して下さい。
 注4: オーバーフロー管の接続配管は必ず下り配管にして下さい。
 注5: オーバーフロー管の接続は取り外しのできるユニオン等でおこなして下さい。

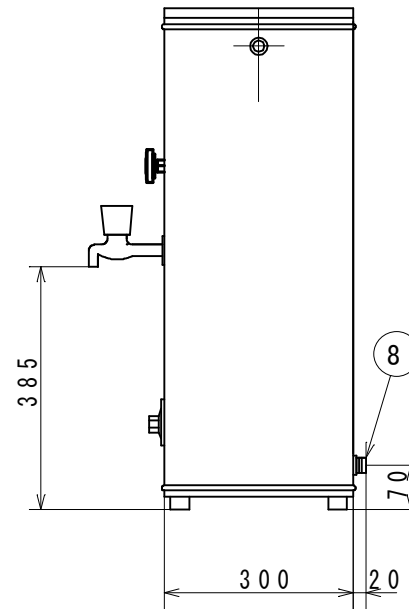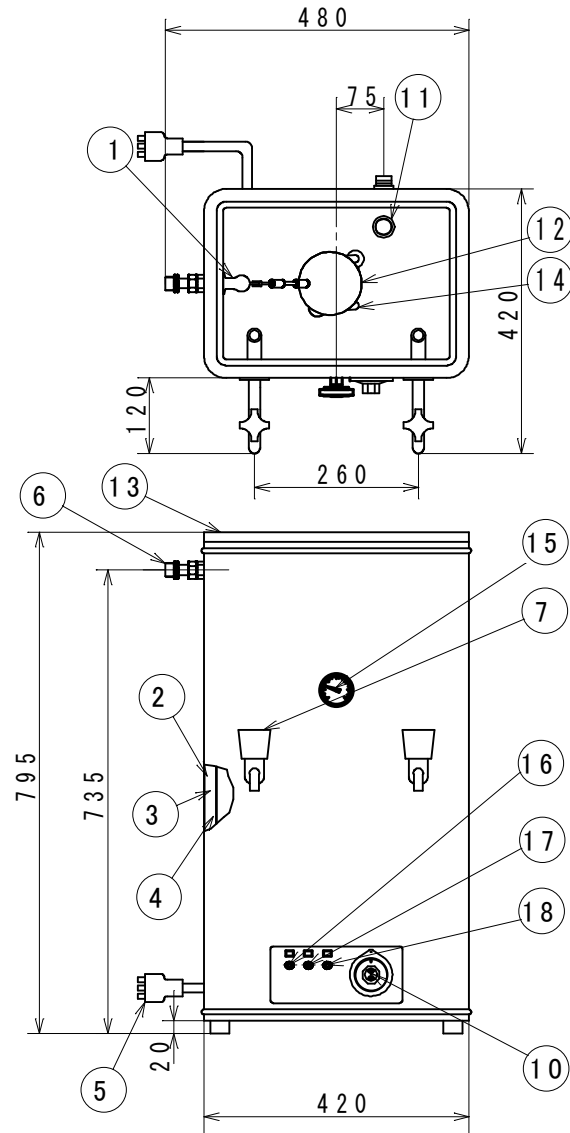

18	水位ランプ	
17	作動ランプ	
16	電源ランプ	
15	温度計	
14	ヒーター	SUS-316L
13	ふた	
12	フロート	SUS-316
11	オーバーフロー管	SUS-316
10	温調ダイヤル	
9		
8	オーバーフロー管兼排水口	G 3 / 4
7	熱湯湯栓	2ヶ
6	給水口	R 1 / 2
5	電源コード	標準 1.5m
4	内胴	SUS-316
3	保温材	グラスウール24K 25mm
2	外胴	SUS-430
1	ボールタップ本体	CAC406
番号	名 称	備 考

T I T L E 電気湯沸器		
D E N - 4 5 M (置 台 型)		
ANG L E F O R M	SCALE	図 番 F1Y-3117
3角法		
細 山 熱 器 株 式 会 社		

貯 湯 量	43リットル	給 水 接 続	R 1 / 2	差込プラグ	250V20A		N. SUZUKI	K. Y	2013 9.21
消 費 電 力	単相200V3.0kW						APPROVED	CHECKED	DATE
本 体 重 量	19kg								